



Пульт управления для электрических нагревательных устройств ПУ-01М, ПУ-01МП



ВНИМАНИЕ!



СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА



[illegible]

[illegible]







[illegible]



ВНИМАНИЕ!



2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУ





ВНИМАНИЕ!





Пульт управления ПУ-01М 2,25-6,25/220


Обозначение винтовых зажимов
в силовом блоке

L1 Питание
N напряжение
220 В, 50 Гц
N Рабочая нейтраль
L/1 Группа ТЭНов Ф1
РЕ Защитное заземление
РЕ Защитное заземление

Силовой Блок



Датчик температуры

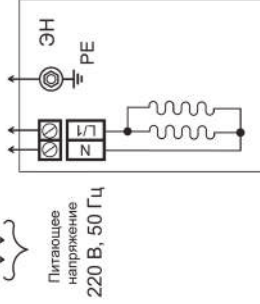

Пульт управления ПУ-01М 2,25-6,25/380

Обозначение винтовых зажимов

в силовом блоке

L1 Питание
L2 напряжение
L3 380 В, 50 Гц
N

N Рабочая нейтраль

L/1 ТЭН Ф1


L/2 Группа ТЭНов Ф2

L/3 ТЭН Ф3


PE Заземление

PE Защитное заземление

Силовой Блок



Датчик температуры

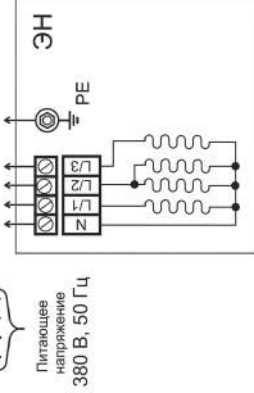

Пульт управления ПУ-01 М 9-12/380

Обозначение винтовых зажимов

В силовом блоке

L1 Питающее

L2 напряжение

L3 380 В, 50 Гц

N

N Рабочая нейтраль

L/1 Группа ТЭНов Ф1


L/2 Группа ТЭНов Ф2

L/3 Группа ТЭНов Ф3


PE Защитное заземление

PE Защитное заземление


Силовой Блок

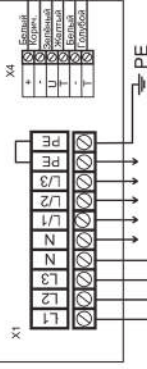

Блок управления



Датчик температуры

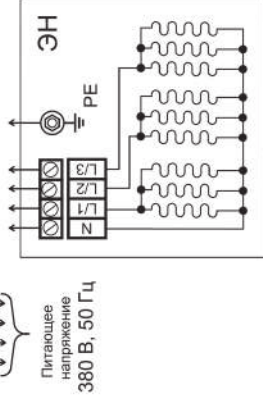

Пульт управления ПУ-01 М15-24 /380

Обозначение винтовых зажимов
в силовом блоке



L1 Питающее
L2 напряжение
L3 380 В, 50 Гц
N

N Рабочая нейтраль
L1/1 Группа ТЭНов Ф1
L2/2 Группа ТЭНов Ф2
L3/3 Группа ТЭНов Ф3
PE Защитное заземление
PE Защитное заземление

Силовой Блок



Датчик температуры

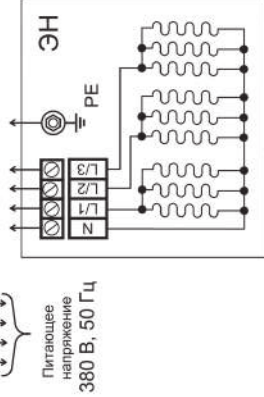



Питающее
напряжение
380 В, 50 Гц

Пульт управления ПУ-01МП 2,25-6,25/380

Обозначение винтовых зажимов
в силовом блоке


- L1 Питающее напряжение
- L2 380 В, 50 Гц
- L3
- N Рабочая нейтраль
- L1 ТЭН Ф1
- L2 ТЭН Ф2
- ПГ Группа ТЭНов ЭГПП
- РЕ Защитное заземление
- РЕ Защитное заземление

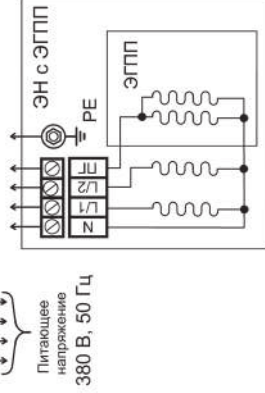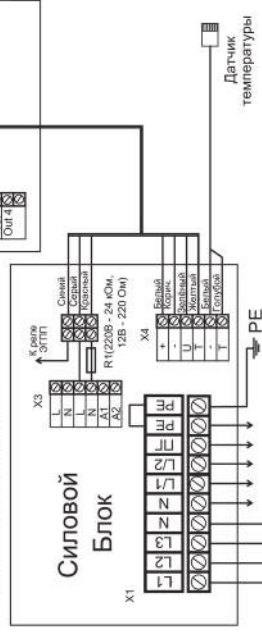

Пульт управления ПУ-01МП 9-12/380

Обозначение винтовых зажимов
в силовом блоке



- L1 Питание
- L2 напряжение
- L3 380 В, 50 Гц
- N Рабочая нейтраль
- L/1 Группа ТЭНов Ф1
- L/2 Группа ТЭНов Ф2
- ПГ Группа ТЭНов ЭГП
- РЕ Защитное заземление
- РЕ Защитное заземление

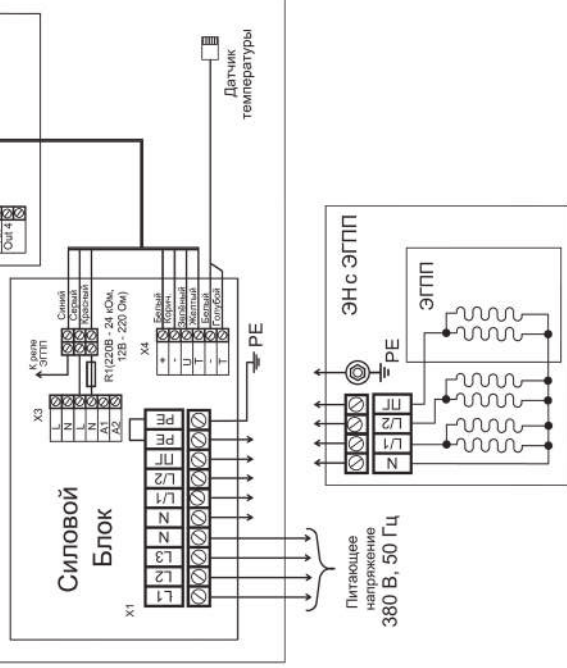

Пульт управления ПУ-01 МП15-24/380

Обозначение винтовых зажимов
в силовом блоке

- L1 Питающее напряжение
- L2 380 В, 50 Гц
- L3
- N
- N Рабочая нейтраль
- L/1 Группа ТЭНов Ф1
- L/2 Группа ТЭНов Ф2
- L/3
- ПГ Группа ТЭНов ЭГПП
- РЕ Защитное заземление

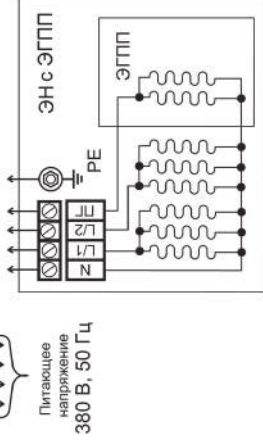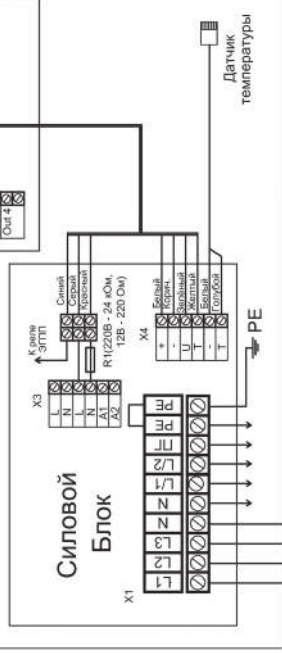







3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5. УТИЛИЗАЦИЯ

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВНИМАНИЕ!



7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания VVD – ведущий
русский производитель
печей и дымоходов
для бань и саун

vvd.ru

РЕКОМЕНДУЕМ!

8 (800) 234-99-08



